



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI ve TEKNOLOJİLERİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



DENEY RAPORU

Rapor No: M/B-10/05/2c/1004/2024-0054/00



SERTSAN

Damla Sulama Boruları

(4.0 L/h anma debili basınç dengeleyicisiz silindirik damlatıcı)

(Ø 20 mm anma çaplı, 1.0 mm et kalınlıklı)

Bu deney raporu kredili satışa esas olup, makine emniyet yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında değildir.

Rapor Tarihi: 29.08.2024

İZMİR




Yapımcı Kuruluş	: SERTSAN Makina Plastik İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 29 Ekim Mah., 10009. Sokak No:14 Ulukent Sanayi Sitesi Menemen - İZMİR
Deney İçin Başvuran Kuruluş	: SERTSAN Makina Plastik İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 29 Ekim Mah., 10009. Sokak No:14 Ulukent Sanayi Sitesi Menemen - İZMİR
Deneyi Yapan Kuruluş	: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Bornova - İZMİR
Deneyin Yapıldığı Yer	: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Sulama Elemanları Deneme Laboratuvarı Bornova - İZMİR
Deney Süresi	: 16.04.2024 – 29.08.2024
Deneyi Yapılan Makinanın (Aletin)	:
Adı	: Damla Sulama Boruları
Markası	: SERTSAN
Tipi	: - 4.0 L/h anma debili basınç dengeleyicisiz silindirik damlatıcılı, lateral içine gecik, uzun akış yollu - Ø 20 mm anma çaplı (1.0 mm et kalınlıklı)
Yapım Yılı	: 2024
Seri No	: -
Deney Tipi	: Uygulama
Deneyin Amacı	: SERTSAN, Damla Sulama Boruları (4.0 L/h anma debili basınç dengeleyicisiz silindirik damlatıcılı, Ø 20 mm anma çaplı, 1.0 mm et kalınlıklı)'nın yurdumuz koşullarında kullanım değerlerinin ve uygunluğunun saptanması

1. TANITIM

Bu rapor, **SERTSAN** Makina Plastik İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti (İzmir) firmasınınca; “Damla Sulama Boruları (4.0 L/h anma debili basınç dengeleyicisiz silindirik damlatıcılı, Ø 20 mm anma çaplı, 1.0 mm et kalınlığı)” ana başlığı altında SERTSAN markasıyla piyasaya sunulan ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü aracılığı ile bölümümüze 16.04.2024 tarih ve E-93759637-155.01-13907124 sayılı yazı ile deney sevki yapılan tarımsal amaçlı sulamalarda kullanılmak amacıyla; 20, 25, 33, 40, 50, 60, 75 ve 100 cm damlatıcı aralıklarındaki damla sulama boruları ile ilgilidir.

Firma tarafından imalatı yapılan, labirent kanallı enine uzun akış yollu silindirik damlatıcılar, lateral içine geçik (in-line) tiptedir. Damlatıcılar, lateral olarak adlandırılan 20 mm dış çaplı yumuşak polietilen borunun içerisine, imalat sırasında yukarıda belirtilen damlatıcı aralıklarında yerleştirilmiştir (Şekil 1).

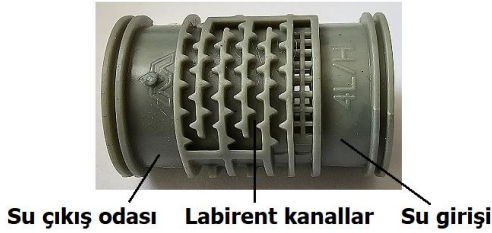

Damlatıcı boyu	: 31.6 mm
Damlatıcı iç çapı	: 15.6 mm
Damlatıcı dış çapı	: 19.8 mm
Su çıkış deliği sayısı	: 4 adet

Şekil 1. SERTSAN damla sulama borularında (4.0 L/h anma debili) kullanılan silindirik damlatıcının genel görünüşü

Lateralin iç duvarı tarafından sıkıca sarılacak şekilde imalat esnasında monte edilen damlatıcılar, tek parça olup üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, damlatıcıya su girişini sağlayan ve süzgeç görevini yapan küçük kanalların bulunduğu bölgedir. İkinci kısım gövde üzerinde enine olacak şekilde su geçişine izin veren labirent kanallar, üçüncü kısım da damlatıcının her iki yanında yer alan su çıkış odacığının bulunduğu bölgedir. Bu su çıkış odacıklarının üzerinde, lateral çevresine delinmiş toplam dört adet su çıkış deliği yer almaktadır. Bu delikler yardımıyla su çıkışı sağlanmaktadır.

Damlatıcılar gri ve borular siyah renkte üretilmektedir.



2. DENEY KOŞULLARI

Bu rapor kapsamına giren **SERTSAN** “Damla Sulama Boruları (4.0 L/h anma debili basınç dengeleyicisiz silindirik damlatıcı, Ø 20 mm anma çaplı, 1.0 mm et kalınlıklı)”, firma stoklarından alınan örnekler üzerinde laboratuvarında, incelenmiş, mümkün olan kalitatif ve kantitatif değerlendirmeler yapılmıştır. Deneysel sonuçlar,

- TS EN ISO 9261 Tarımsal Sulama Donanımları-Damlatıcılar ve Damlama Borusu-Özellik ve Deney Metotları
- TS EN 12201-2 Plastik Boru Sistemleri - Basınçlı İçme ve Kullanma Suyu, Drenaj ve Pis Su İçin – Polietilen (PE) – Bölüm 2: Borular

standardlarında öngörülen özelliklerle,

- ASAE (American Society of Agricultural Engineers) ASAE EP405, ASAE S435

Standardları dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

3. DENEY YÖNTEMİ

Denemeler, damlatıcıların teknik özelliklerinin belirlenmesi, kullanılan damlatıcı aralığına sahip laterallerdeki sürtünme kayıplarının saptanması ve boruların basınç dayanımlarının belirlenmesi amacıyla üç aşamada gerçekleştirilmiştir.

İlk aşamada, denemeye alınan aynı tip 20 damlatıcının yer aldığı damla sulama laterali, eğimsiz olarak laboratuvarında oluşturulan deneme düzenine yerleştirilmiştir. Denemeler 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ve 2.5 bar basınçlarında yürütülmüş ve her bir basınç değerinde damlatıcıların debi değerleri üç tekrarlı olarak ölçülmüştür. Deneme düzenine su, santrifüj pompa yardımıyla filtreden geçtikten sonra verilmiş olup basınç, pompa çıkışındaki vanalar yardımıyla ayarlanmış ve lateral girişine filtreden sonra yerleştirilen manometreler yardımıyla kontrol edilmiştir. Ayrıca her ölçüm esnasında su sıcaklıkları da ölçülmüştür.

İkinci aşamada, denemeye alınan laterallerde oluşan sürtünme kayıpları belirlenmiştir. Bu amaçla eğimsiz olarak deneme düzenine yerleştirilen damla sulama laterallerinin belirli bölümündeki basınç yükseklikleri, farklı su geçiş hızlarında ölçülmüştür.

Gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarından yararlanılarak imalatı yapılan damlatıcıların basınç-debi ilişkileri, yapım farklılığı değerleri ve sürtünme kayıp eşitlikleri belirlenmiştir.

Üçüncü aşamada, laterallerin basınç dayanımı test edilmiş ve en az 4.0 bar işletme basıncına dayanıklı olup olmadıkları kontrol edilmiştir.

4. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME


Denemesi yapılan SERTSAN damla sulama boruları (4.0 L/h anma debili, 20 mm anma çaplı)'nda yer alan basınç dengeleyicisiz silindirik damlatıcının farklı çalışma basınçlarındaki ortalama damlatıcı debileri (q), damlatıcı özelliklerini belirten damlatıcı parametreleri (k, x) ve yapım farklılığı katsayıları (Vm) Çizelge 1'de, basınç-debi ilişkisini gösteren grafik ise Şekil 2'de verilmiştir.

Çizelge 1. Denemesi yapılan SERTSAN damla sulama boruları (4.0 L/h anma debili, 20 mm anma çaplı)'nda yer alan silindirik damlatıcının farklı basınçlardaki ortalama debileri (q), damlatıcı parametreleri (k, x) ve yapım farklılığı katsayısı (Vm)

Çalışma basıncı	Ortalama damlatıcı debisi	Damlatıcı parametreleri (q = k h ^x)		Korelasyon katsayısı	Yapım farklılığı katsayısı
		k*	x**		
h (bar)	q (L/h)			r ²	Vm
0.5	3.12	4.3067	0.481	0.999	0.027
1.0	4.22				
1.5	5.23				
2.0	6.04				
2.5	6.73				

*) damlatıcı boyutlarını karakterize eden katsayı

**) damlatıcı akış rejimi katsayısı (akış üssü değeri)

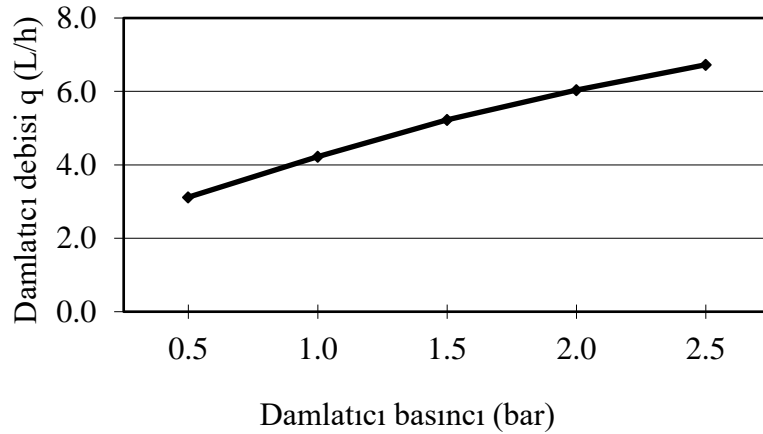

Şekil 2. SERTSAN damla sulama boruları (4.0 L/h anma debili, 20 mm anma çaplı)'nın damlatıcılarına ait basınç-debi ilişkisi



Çizelge 1'den de görüleceği gibi denemesi yapılan **SERTSAN** damla sulama borularında yer alan 4.0 L/h anma debili damlatıcının yapım farklılığı katsayısı $V_m=0.027$ olarak bulunmuş olup, bu değerler ASAE Standartları tarafından verilen sınıflandırmaya göre “mükemmel” sınırları içinde kalmaktadır.

Denemesi yapılan, 20 mm anma çaplı, 1.0 mm et kalınlıklı ve 4.0 L/h anma debili **SERTSAN** damla sulama borularının, farklı işletme koşullarındaki (işletme basıncı ve eğim) eş su dağılımını sağlayacak optimum lateral uzunlukları Çizelge 2' de verilmiştir.

Çizelge 2. SERTSAN damla sulama boruları (4.0 L/h anma debili basınç dengeleyicisiz silindirik damlatıcı, 20.0 mm dış çap, 1.0 mm et kalınlığı) için farklı işletme koşullarındaki eş su dağılımını sağlayacak optimum lateral uzunlukları (lateral sonu basıncı: 1 bar)

Damlatıcı aralığı ΔL (cm)	Debi değişimi $Q_{\text{değişim}}$ (%)	Lateral uzunlukları* (m)						
		Eğimsiz % 0	Aşağı eğimli			Yukarı eğimli		
			% 1	% 2	% 3	% 1	% 2	% 3
20	10	44	47	49	52	40	37	34
	15	50	53	56	58	47	44	42
25	10	52	56	59	62	47	42	38
	15	59	63	66	69	55	51	47
33	10	63	69	74	79	56	49	43
	15	73	78	83	87	66	60	54
40	10	72	80	87	92	63	55	47
	15	84	91	97	102	75	67	60
50	10	85	96	105	112	73	61	51
	15	98	108	117	124	87	76	66
60	10	97	111	122	131	81	66	54
	15	112	125	135	145	97	83	71
75	10	115	133	148	160	92	73	58
	15	132	149	163	175	112	93	77
100	10	141	168	189	207	107	80	61
	15	163	188	208	225	132	105	83

*) Lateral uzunlukları Çizelge 1'de verilen deneme sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Denemesi yapılan boruların, 4.0 bar işletme basıncına dayanıklı olup olmadıkları kontrol edilmiş, borular üzerinde herhangi bir deformasyon görülmemiştir.



5. SONUÇ

SERTSAN Makina Plastik İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti (İzmir) firmasınca; 4.0 L/h anma debili, basınç dengeleyicisiz silindirik damlatıcılı, 20 mm anma çaplı, 1.0 mm et kalınlığına sahip ve 20, 25, 33, 40, 50, 60, 75, 100 cm damlatıcı aralıklarında **SERTSAN** markasıyla piyasaya sunulan yukarıda tanım ve değerlendirmeleri yapılmış bulunan “Damla Sulama Boruları (4.0 L/h anma debili basınç dengeleyicisiz silindirik damlatıcılı, 20 mm anma çaplı)” tarımsal amaçlı sulama işlemlerinde kullanılmaya elverişli olup, amacına uygundur.

Bu deney raporu tümü dışında, izin alınmadan kısmen çoğaltılamaz



DENEY KURULU

e-imzalıdır

Prof. Dr. Vedat DEMİR

e-imzalıdır

Doç. Dr. Tuncay GÜNHAN

e-imzalıdır

Doç. Dr. Arzu YAZGI

e-imzalıdır

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YÜRDEM

e-imzalıdır

Arş. Gör. Damla DOĞU

Bu rapor 7 sayfa ve ...-... ekten oluşmuştur.

Bu deney raporu **29.08.2024 – 29.08.2029** tarihleri arasında geçerlidir.

e-imzalıdır

29.08.2024

Prof. Dr. Harun YALÇIN

Bölüm Başkanı

Yukarıdaki imzaların Deney Kurulu üyelerine ait olduğunu onaylanır.

e-imzalıdır

29.08.2024

Doç. Dr. İsmail Can PAYLAN

Dekan V.